

Иысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Нуринаское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № М.06.Х.КZ66VWF00117795
 Дата: 16.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева» отдела образования Нуринаского района расположенная по Карагандинская область, Нуринаский район, с.им.Карим Мынбаева ул. Карим Мынбаева,10

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 31.10.2023 15:31:53 № KZ24RYS00470098**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Каммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева" отдела образования Нуринаского района управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Нуринаский район, село Карим Мынбаева, ул. Карим Мынбаева 10, контактный телефон заявителя 87214450786**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, яты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общее среднее образование, Карагандинская область, Нуринаский район, село Карим Мынбаева, ул. Карим Мынбаева 10

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
ОБРАЗОВАНИЕ

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ24RYS00470098 от 31.10.2023г. года, Протокол измерений освещенности № 1230001001655761 от 15 сентября 2023 г.; Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции № 1230001001655763 от 15 сентября 2023 г.; Протокол микробиологического исследования воды (ввод- туалет) № 1230002181597925 от 18 сентября 2023 г.; Протокол микробиологического исследования воды (вывод, столовая) № 1230002181596614 от 18 сентября 2023 г.;**



Протокол метеорологических факторов №1230001001655760 от 15 сентября 2023 г.; Протокол электромагнитного поля №1230001001655762 от 15 сентября 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (никола, вывод – туалет) № 1230001011596483 от 18 сентября 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (никола, вывод – столовая) № 1230001011596422 от 18 сентября 2023 г.;

б. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Не требуется

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) Не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

На праве собственности БИН/ИИН субъекта 02034006578, дата первичной регистрации субъекта 04.03.2002, Лицензия для занятия образовательной деятельностью №KZ02LAA00020438, дата выдачи лицензии 27 января 2021 года. Юридический адрес, Карагандинская область, Нуринский район, село Карим Мынбаева, ул. Карим Мынбаева 10, телефон 8(72144) 50-7-86; e-mail: ssmynbaeva@mail.ru; директор школы КГУ «Общеобразовательной школы имени Карим Мынбаева» отдела образования Нуринского района и.о. директор школы Алпысбаева Г.К.

2) сфера и вид деятельности - общее среднее образование, мощность объекта 190 посадочных мест, фактическое - 190. Количество учащихся с 1 по 11 класс - 118 детей, в мини - центре - 8 детей, 0 класс - 6 детей, количество смен - 2;

3) разрешительные документы на объект (в том числе ранее выданные в соответствии с законодательством, при наличии) Лицензия для занятия образовательной деятельностью №KZ02LAA00020438, дата выдачи лицензии 27 января 2021 года;

КГУ «Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева» расположена в типовом одноэтажном отдельно стоящем здании по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, село Карим Мынбаева, ул. Карим Мынбаева 10.

Территория благоустроена, содержится в чистоте. Ограждена по всему периметру. На территории установлено наружное искусственное освещение. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к площадке для мусоросборников, к котельной покрыты асфальтом доступные для очистки. На территории школы имеется наружное искусственное освещение.

Контейнерная площадка для сбора мусора благоустроена, огорожена с трех сторон, с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции имеет твердое покрытие, установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой для сбора ТБО. Контейнер в исправном состоянии, обеспечивают мытье и дезинфекцию, защиту от проникновения в них животных, защиту отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра. Вывоз твердо-бытовых отходов осуществляется на договорной основе. На территории школы отсутствуют объекты, функционально с ними не связанные.

Год постройки 1976 года, здание одноэтажное, общая площадь - 1119,7 кв.м., библиотека - 25 кв.м., кабинет английского языка - 320 кв.м., кабинет НВП - 31,7 кв.м., кабинет химии - 45,3 кв.м., кабинет русского языка - 45,2 кв.м., кабинет физики - 41,0 кв.м., кабинет казахского языка - 46,8 кв.м., музей - 27,6 кв.м., кабинет биологии - 49,0 кв.м., кабинет математики - 36,3 кв.м., кабинет информатики - 42 кв.м., кабинет директора 17,4 кв.м., учительская - 43,6 кв.м., мед кабинет - 16,9 кв.м., столовая 42,2 кв.м., кабинет начального класса - 36,9 кв.м., кабинет начального казахского класса - 37,8 кв.м., кабинет начального класса - 48,9 кв.м., туалет для начального класса - 10,0 кв.м., коридор - 20,5 кв.м., коридор - 10,7 кв.м., туалет женский - 7,0 кв.м., туалет мужской - 6,6 кв.м., оружейка - 8,6 кв.м., подсобное помещение - 9,6 кв.м., спортивный зал - 152,7 кв.м., коридор - 55,1 кв.м., коридор 13,6 кв.м., коридор - 36,9 кв.м., коридор - 10,7 кв.м., кабинет начального класса - 29,5 кв.м.

Спортивный зал площадь - 152,7 кв.м. В спортивном зале пол имеет специальное покрытие, без выступов и щелей, радиаторные системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и закрыты специальными приспособлениями, на осветительных приборах и окнах имеются заградительные устройства. Спортивные маты имеют покрытие, допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию. Раздевалочные для мальчиков и девочек при спортивных залах, оборудованы шкафами для одежды, лавками.

Пищеблок находится в аренде. Питание детей обеспечено, заключен договор с ИП Алимжановым Е.Д. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.08.2023 года № М.06.Н.КZ81VWF00105982.

В санитарных узлах объекта установлены 6 унитазов (3 в женском, 3 в мужском) Унитазы для обучающихся и воспитанников размещены в закрытых кабинках.

Для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, в количестве 6 шт. (3 в женском, 3 в мужском) в рабочем состоянии, средствами для мытья, сушки рук обеспечены.



Предусмотрены урны для сбора мусора.

Водоснабжение - централизованная система холодно-питьевого водоснабжения от водопровода с. им. Карима Мынбаева. На объекте организован питьевой режим - бутилированная питьевая вода, в промаркированных плотно закрывающихся емкостях. Доставка осуществляется по договору с ИП Лизихин. Хранение привозной питьевой воды обеспечивается в специально отведенном месте в условиях, обеспечивающих качество и безопасность питьевой воды, исключая воздействие прямого солнечного света и атмосферных осадков.

Горячее водоснабжение - в населенном пункте отсутствует горячее водоснабжение, в школе установлен водонагреватель непрерывного действия, на 80 литров, в рабочем состоянии, с подводом горячей и холодной воды к раковинам. Аварии на системах водоснабжения не зарегистрированы.

Водоотведение децентрализованное - оборудован септик, имеется внутренняя система водоотведения. Система водоотведения обеспечивает безопасный отвод сточных вод. Прием сточных вод осуществляется в отдельную подземную водонепроницаемую бетонную емкость (септик, 1 ед.), септик оснащен крышкой с гидравлическими затворами (сифонами), расположен в хозяйственной зоне. Вывоз сточных вод проводится своевременно, на договорной основе. Аварии на системах водоотведения не зарегистрированы.

Отопление - от собственной котельной, которая находится в отдельно стоящем здании на территории школы.

Естественное и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют лампы люминесцентные. Светильники имеют защитную арматуру и плафоны. Общее искусственное освещение предусматривается во всех помещениях. При искусственном освещении в одном помещении применяются лампы одного типа. Световые проемы в учебных помещениях, игровых оборудованы регулируемым солнцезащитными устройствами. Остекление окон выполняется из цельного стекло полотна.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, рекреации, учебные кабинеты) и хранят в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Убирают с использованием дезинфицирующих средств. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан, в соответствии с инструкцией по применению изготовителя.

Дезинфицирующие растворы готовят в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для обучающихся и воспитанников местах.

Прачечной в школе нет.

Стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибом. Полы в учебных помещениях имеют дощатое покрытие. Покрытие полов в учебных помещениях утеплено линолеумом, допускающим обработку влажным способом и дезинфекцию. Световые проемы учебных помещений, игровых оборудовано регулируемым солнцезащитными устройствами (жалюзи, тюль). Закрашенные оконные стекла в учебных помещениях отсутствуют. Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Учебная мебель соответствует росту и возрасту обучающихся. Для контроля за температурой воздуха в игровых, учебных помещениях, а также в помещении медицинского пункта установлены термометры.

Площадь застройки - 1444,3 кв.м., объем здания - 6209 кв.м., фундамент - бутобетонный, наружные и внутренние стены - бутобетонные, перегородки - бутобетонные, деревянные. Крыша - проф. лист, окна - пластиковые, двери - деревянные.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас



жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерений освещенности № 1230001001655761 от 15 сентября 2023 г.; Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции № 1230001001655763 от 15 сентября 2023 г.; Протокол микробиологического исследования воды (ввод-туалет) № 1230002181597925 от 18 сентября 2023 г.; Протокол микробиологического исследования воды (вывод, столовая) № 1230002181596614 от 18 сентября 2023 г.; Протокол метеорологических факторов № 1230001001655760 от 15 сентября 2023 г.; Протокол электромагнитного поля № 1230001001655762 от 15 сентября 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (школа, вывод – туалет) № 1230001011596483 от 18 сентября 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (школа, ввод – столовая) № 1230001011596422 от 18 сентября 2023 г.;

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ «Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева» отдела образования Нуринского района
расположенная по Карагандинская область, Нуринский район, с.им.Карим Мынбаева ул. Карим Мынбаева,10

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье и системе здравоохранения» (далее – Кодекс);
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95 (далее- КР ДСМ-95); Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.



Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Предложений не имеется

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Нұра ауданы, көшесі Ардагерлер, № 38 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Нуринский район, улица Ардагерлер, дом № 38

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Фахрисламов Аскар Наилұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

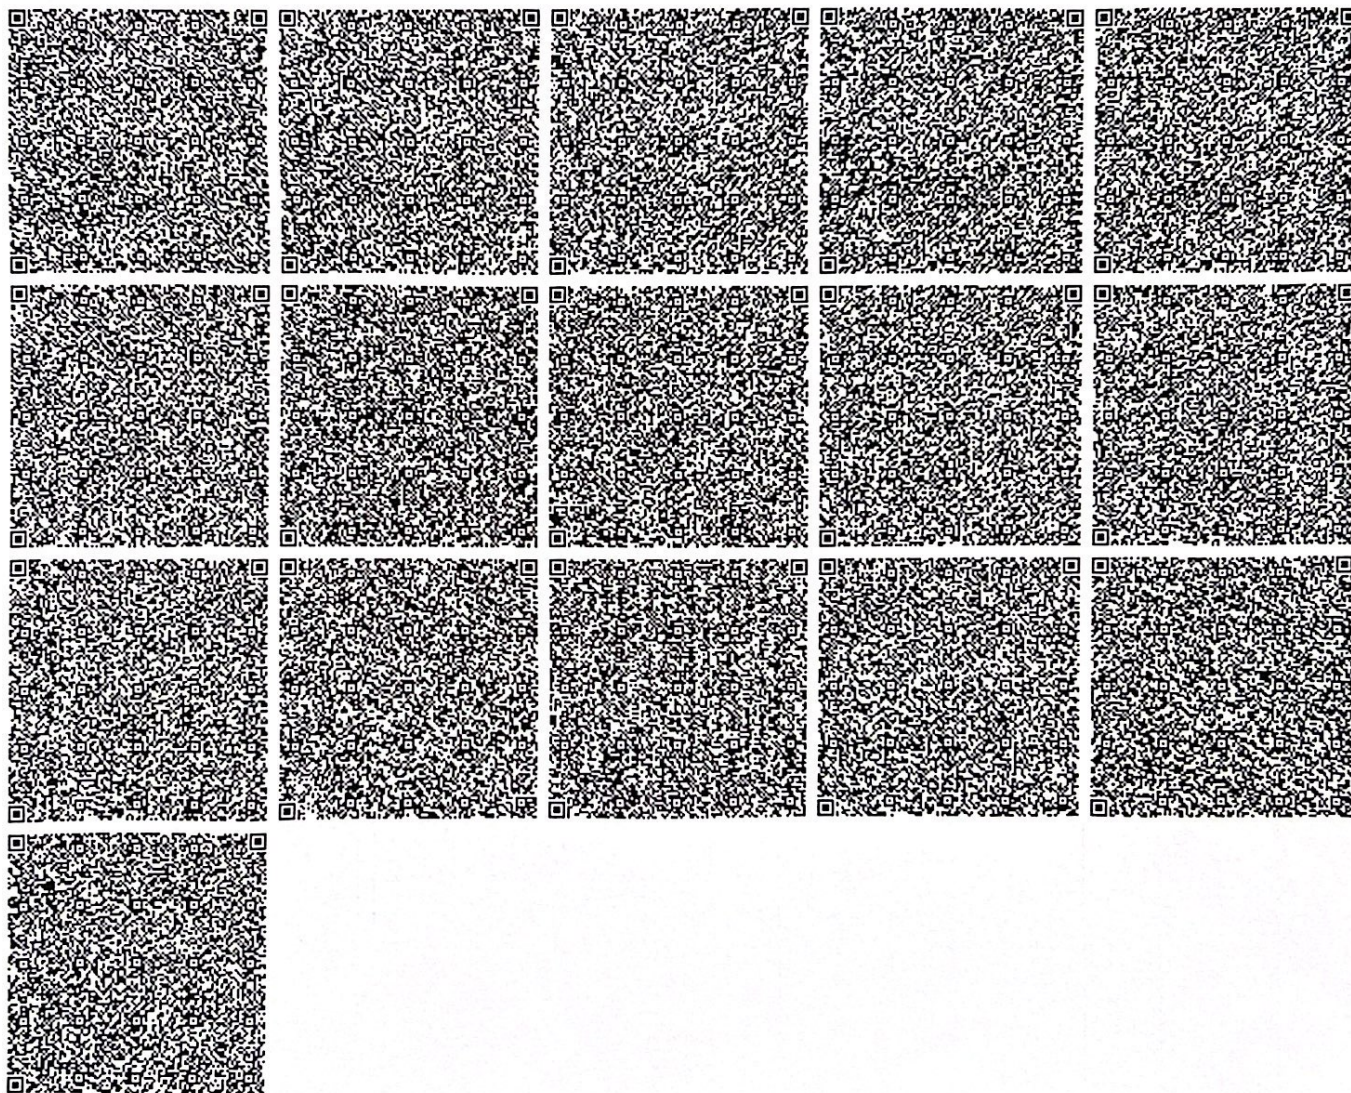

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

